


делегированность

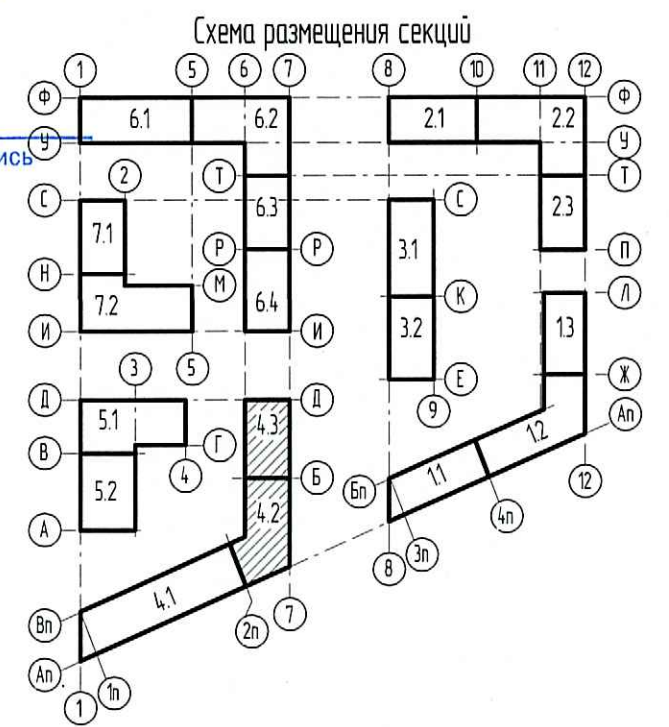

**ПРОВЕРИТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ**
05 ИЮН 2020
сотрудник ТО

Обозначение помещений
4.2.5.10
№ корпуса, № квартиры, № этажа

Обозначение стальных панельных радиаторов
VK 21-500-700-R/L - радиатор стальной панельный Termostoh VK, тип 21, высота 500 мм, с комплектом крепления, с термостатической воздушной заслонкой, длиной 700 мм, правого/левого исполнения
C 21-300-800 - радиатор стальной панельный Termostoh Classic, тип 21, высота 300 мм, с комплектом крепления, длиной 800 мм

Обозначение стояков
Ст. 4.2.12
№ корпуса, № секция, № стояка, № системы отопления

- Примечания:**
1. Трубопроводы на планах обозначены условно.
 2. Массовые разводки трубопроводов и стояки (в т.ч. в МОП) выполнены из стальных трубопроводов.
 3. Подставные разводки к отопительным приборам выполнены из молекулярно-ситового полиэтлена марки РЕХ-а.
 4. В местах прохода через перегородки должны быть установлены защитные пластмассовые втулки. Нельзя применять втулки из стальных труб или листа. Пространство между втулкой и трубопроводом должно быть заполнено негорючим материалом, не действующим на трубопровод. В качестве втулки можно использовать зафторированную полиэтиленовую трубу.
 5. Для полимерных труб указан наружный диаметр.
 6. Прокладку труб из ситового полиэтлена в межквартирных коридорах и в пределах квартир выполнять в защитной гофртрубе. На углах поворота радиус изгиба не более 50 мм.
 7. При прокладке трубопроводов отопления в квартирах опустить от внутренних стен не менее 200 мм.
 8. Разводящие стояки трубопроводов прокладываются в стяжке пола. Минимальная высота заделки над поверхностью трубы должна быть не менее 30 мм.
 9. При прокладке трубопроводов в стяжке пола в местах расположения разводящих соединений (применяя) следует предусматривать их защиту от механических повреждений в пленку перед заливкой в стяжку пола. В клеевой состав пленку не должны входить растворители, оказывающие неблагоприятное действие на влагостойкие характеристики трубы.
 10. Подключение к приборам выполнено через впускники.
 11. При отсутствии балконной двери в помещении, радиатор устанавливается по центру окна. В случае наличия балконной двери, радиатор крепится к стене с учетом избежания выступа радиатора в проем балконной двери.

0006_18.07P-4-0B				
Индивидуальные жилые дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автомобильной парковкой, муниципальный округ Светловское, пр. Светловский, участок 4, кадастровый номер 487836/0010/51-16/01				
Изм.	Колуч.	Лист	№вок	Дата
Разработал	Перекозина	02.20		
Проверил	Радина	02.20		
И.контр.	Сенякина	02.20		
Жилой дом, Секция 4-1-4.3		Лист	15	Листов
Отопление. План 12 этажа (4.2-4.3)				

