



ПРОВЕРЕНО
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 25 ИЮН 2020
 СОТРУДНИК ТО

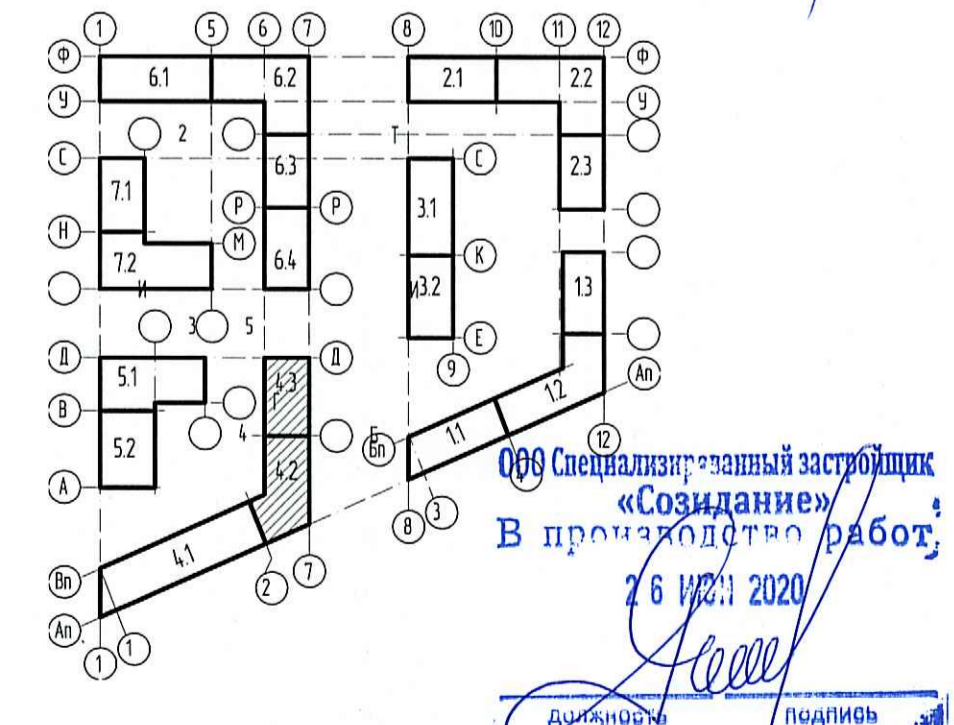

ООО СпецДизайн «Важный застройщик
 «Созидание»
 В производстве работ
 26 ИЮН 2020


Обозначение помещений

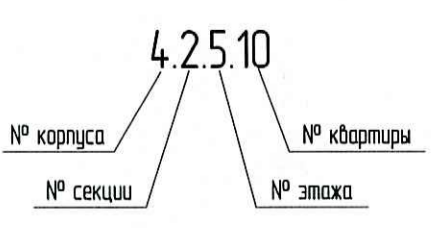

Обозначение стальных панельных радиаторов

VK 21-500-700-R/L – радиатор стальной панельный Termalux VK, тип 21, высота 500 мм, с комплектом крепления, с термостатической вентиляционной заслонкой, длиной 700 мм, правого/левого исполнения
 C 21-300-800 – радиатор стальной панельный Termalux Classic, тип 21, высота 300 мм, с комплектом крепления, длиной 800 мм

Обозначение стояков

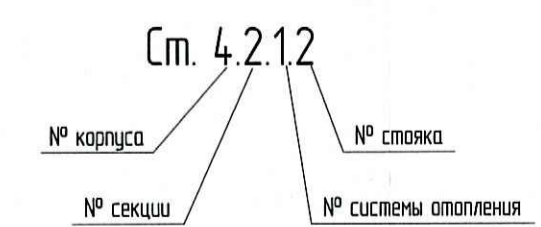

- Примечания:**
1. Трубопроводы на планах отнесены условно.
 2. Магистральные разводные трубопроводы и стояки в т.ч. в МПП выполнены из стальных трубопроводов.
 3. Потопные разводки к отопительным приборам выполнены из молекулярно-ситового полиэтилена марки РЕХ-а.
 4. В местах прохода через перегородки должны быть установлены защитные пластмассовые втулки. Нельзя применять втулки из стальных труб или листа. Пространство между втулкой и трубопроводом должно быть заполнено мягким материалом, не воздействующим на трубопровод. В качестве втулки можно использовать заформованную полистирольную трубу.
 5. Для подключения труб указан норматив диаметр.
 6. Прикладку труб из сшитого полиэтилена в нежестких коридорах и в пределах квартир выполнять в защитной заоруде. На целую половину радиуса изгиба не более 50м.
 7. При прикладке трубопроводов отопления в квартирах отступать от внутренних стен не менее 200 мм.
 8. Разводные стояковые трубопроводы прокладываются в стяжке пола. Минимальная высота заливки над поверхностью трубы должна быть не менее 30мм.
 9. При прикладке трубопроводов в стяжке пола в местах расположения разрывных соединений (фитингов) следует предусматривать их защиту обертыванием в пленку перед заливкой в стяжку пола. В кабельный состав пленки не должны вводиться распределители, оказывающие неблагоприятное воздействие на долговременные характеристики стяжки.
 10. Подключение к приборам выполнено через вентили.
 11. При отсутствии балконной двери в помещении, радиатор устанавливается по центру окна. В случае наличия балконной двери, радиатор крепить к стене с учетом избежания выпячивания радиатора в проем балконной двери.

0006_18.07P-4-0B			
Индивидуальные жилые дома со встроенными помещениями и вспомогательными помещениями по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ (Светлановское, проспект Энгельса, участок 4 (кадастровый номер №7836/0050351/16/04))			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Вок.
3	-	69-20	06.20
Разработал	Пережогина	Рядыкин	02.20
Проверил	Рядыкин	Семичкина	02.20
Исполн.	Семичкина	Рядыкин	02.20
Жилый дом, Секция 4-1-4-3		Страна	Лист
Отопление. План 9 этажа. (4.2-4.3)		P	13
Фондот АИА			