



Обозначение стальных панельных радиаторов

- VK 21-500-700-R/L – радиатор стальной панельный Termalux VK, тип 21, высота 500 мм, с комплектом крепления, с термостатической вентиляцией вставки, длиной 700 мм, правого/левого исполнения
- C 21-300-800 – радиатор стальной панельный Termalux Classic, тип 21, высота 300 мм, с комплектом крепления, длиной 800 мм


Обозначение стояков

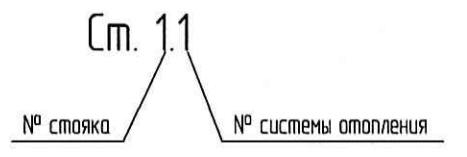

Обозначение помещений

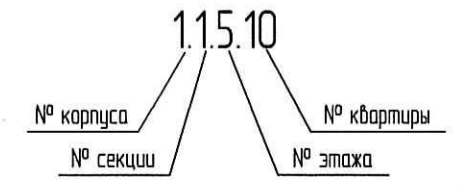

- Примечания:
1. Трубопроводы на планах отмечены условно.
 2. Магистральные разводные трубопроводы и стояки (в т.ч. в МОП) выполнены из стальных трубопроводов.
 3. Подложные разводки к отопительным приборам выполнены из молекулярно-ситинового полиэтилена марки РЕХ-а.
 4. В местах прохода через перегородки должны быть установлены защитные пластмассовые втулки. Нельзя применять втулки из стальных труб или листа. Пространство между втулкой и трубопроводом должно быть заполнено мягким материалом, не оказывающим воздействия на трубопровод. В качестве втулки можно использовать гофрированную полиэтиленовую трубу.
 5. Для полимерных труб указан наружный диаметр.
 6. Прокладку труб из ситинового полиэтилена в межквартирных коридорах и в пределах квартир выполнять в защитной гофрированной трубе. На углах поворота радиус изгиба не более 5Дн.
 7. При прокладке трубопроводов отопления в квартирах отступать от внутренних стен не менее 200 мм.
 8. Разводные стоячные трубопроводы прокладываются в стяжке пола. Минимальная высота заливки над поверхностью трубы должна быть не менее 30мм.
 9. При прокладке трубопроводов в стяжке пола в местах расположения разрывных соединений (фитингов) следует предусмотреть их защиту оберточной пленкой перед заливкой в стяжку пола. В клеевой состав пленки не должны входить растворители, оказывающие неблагоприятное воздействие на долговременные характеристики трубы.
 10. Подключение к приборам выполнено через вбросник.
 11. При отсутствии балконной двери в помещении, радиатор устанавливается по центру окна. В случае наличия балконной двери, радиатор крепится к стене с учетом изгиба выступающего радиатора в проем балконной двери.
 12. В ванная комнатах устанавливаются оцинкованные приборы отопления.

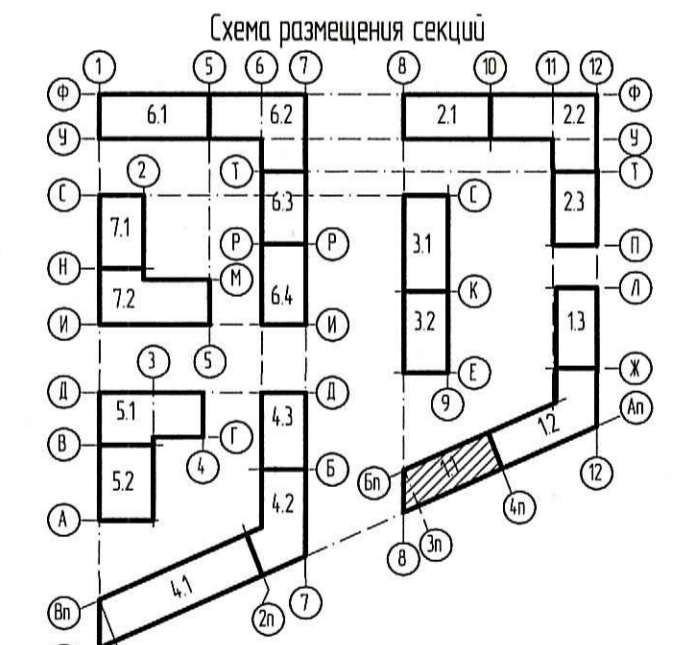

ООО Специализированная застройщик
 «Созидатель» работ
 12 АВГ 2020
 должность подпись

ПРОВЕРЕНО
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 08 АВГ 2020
 сотрудник ТО

0006_18.07P-1-0B			
Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Светлановское, проспект Энгельса, участок 4, кадастровый номер №78-36-0005354-16-84			
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.
Разработал	Донецкая	06.20	
Проверил	Манаков	06.20	
И. контр.	Семьякина	06.20	
Жилой дом Секции 11-13		Страница	Листов
Секция 11 Отопление: План 6, 8 этажей		P	13
		АНР Агентство Территориального Развития	