



Обозначение стояков

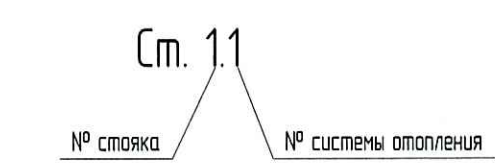


Обозначение помещений

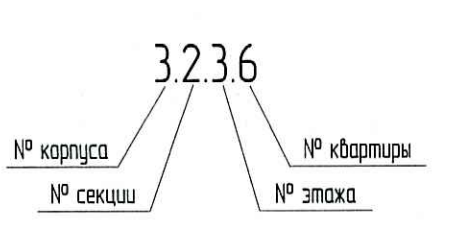

Обозначение стальных панельных радиаторов

- VK 21-500-700-R/L - радиатор стальной панельный Termalux VK, тип 21, высота 500 мм, с комплектом крепления, с термостатической вентильной заслонкой, длиной 700 мм, пробого/левого исполнения
- C 21-300-800 - радиатор стальной панельный Termalux Classic, тип 21, высота 300 мм, с комплектом крепления, длиной 800 мм

- Трубопроводы на планах отнесены условно.
- Магистральные разводные трубопроводы и стояки (в т.ч. в МТП) выполнены из стальных трубопроводов.
- Пазовые разводки к отопительным приборам выполнены из молекулярно-сшитого полиэтилена марки РЕХ-га.
- В местах прохода через перегородки должны быть установлены защитные пластмассовые втулки. Нельзя применять втулки из стальных труб или листа. Пространство между втулкой и трубопроводом должно быть заполнено нежестким материалом, не воздействующим на трубопроводы. В качестве втулки можно использовать загорелую полиэтиленовую трубу.
- Для полимерных труб указан наружный диаметр.
- Прикладку труб из сшитого полиэтилена в межквартирных коридорах и в пределах квартир выполнять в защитной опрессовке. На концах пазового радиуса изгиба не более 50 мм.
- При прикладке трубопроводов отопления в квартире опрессовать от внутренних стен не менее 200 мм.
- Разводные стояние трубопроводы прикладываются в стяжке пола. Минимальная высота заделки над поверхностью трубы должна быть не менее 30 мм.
- При прикладке трубопроводов в стяжке пола в местах расположения разрывных соединений (критичной) следует предусматривать их защиту оберточными в пленку перед заделкой в стяжку пола. В клеевой состав пленки не должны входить растворители, оказывающие неблагоприятное действие на долговременные характеристики трубы.
- Подключение к прибору выполнено через фланец.
- При отсутствии балконной двери в помещении, радиатор устанавливается по центру окна. В случае наличия балконной двери, радиатор крепится к стене с учетом избежания выступа радиатора в проем балконной двери.
- В важных комнатах устанавливаются оцинкованные приборы отопления.

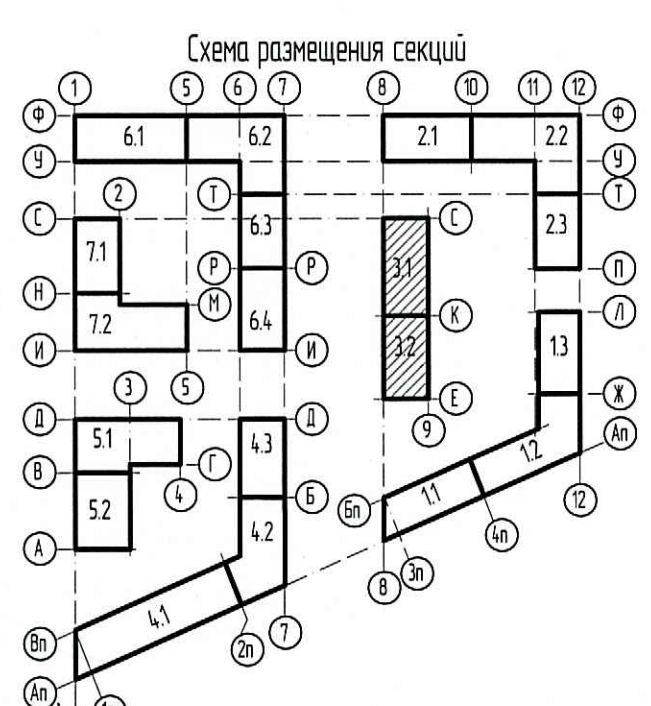

ПРОВЕРЕНО  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
18 АВГ 2020  
сотрудник ТО

ООО Специализированный застройщик  
«Созидание»  
В производстве работ  
24 АВГ 2020  
подпись

0006_18.07P-3-0B					Жилые дома со встроенными коммерческими помещениями и подземными объектами, с/объектами		
Жилые дома со встроенными коммерческими помещениями и подземными объектами, с/объектами по адресу Санкт-Петербург, Горького шоссе, д. 17 лит. А (квартальный номер №78-34/01/15/02/21)					Страница	Лист	Листов
Имя	Холоч	Лист	№Рис	Подп.	Дата	Жилой дом	Листов
Разработал	Крекунова	07.20				Секции 3.1-3.2	6
Проверил	Рябинин	07.20					
И. контролер	Семичкина	07.20				Отопление. План 3-5 этажей	

