




Фрагмент плана секции 3.2 на опм. 27.230 в осях 3с-4с/Дс-Кс

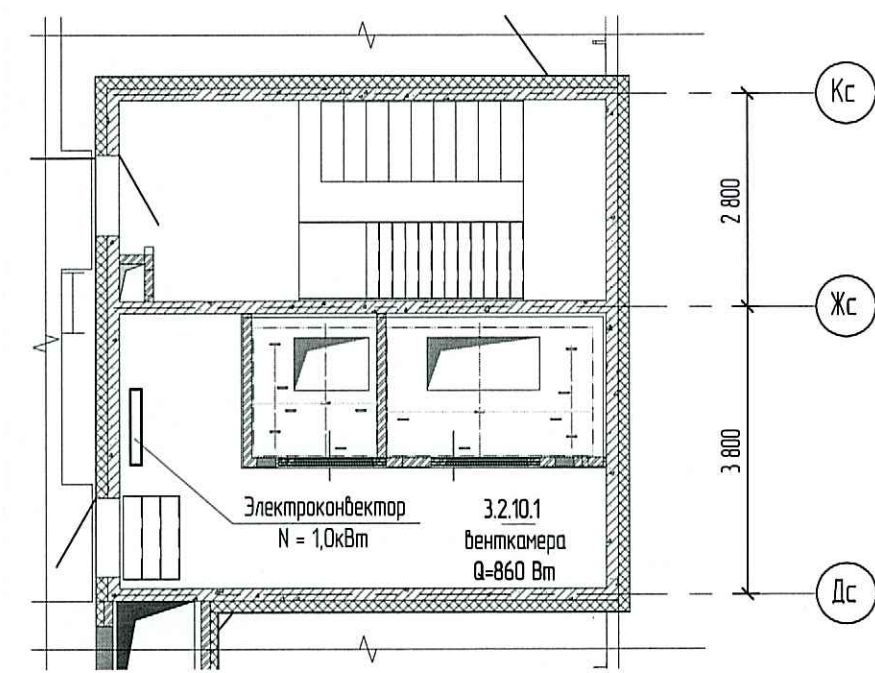

Обозначение стояков

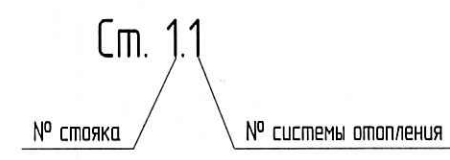


Обозначение помещений

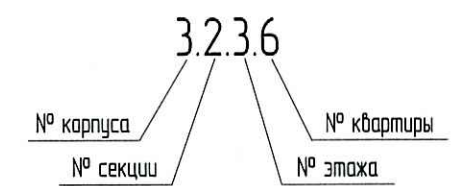

Обозначение стальных панельных радиаторов

- VK 21-500-700-R/L - радиатор стальной панельный Termotex VK, тип 21, высота 500 мм, с комплектом крепления, с термостатической вентиляцией клапанной, длиной 700 мм, правая/левая исполнения
- C 21-300-800 - радиатор стальной панельный Termotex Classic, тип 21, высота 300 мм, с комплектом крепления, длиной 800 мм

- Трубопроводы на планах отнесены условно.
- Магистральные разводки трубопроводов и стояки в т.ч. в МОП выполнены из стальных трубопроводов.
- Полочные разводки к отопительным приборам выполнены из молекулярно-ситового полипропилена марки РЕХ-д.
- В местах прохода через перегородки должны быть установлены защитные пластмассовые втулки. Нельзя применять втулки из стальных труб или листа. Пространство между втулкой и трубопроводом должно быть заполнено мягким материалом, не возмещающим на трубопроводы. В качестве втулки можно использовать гофрированную полиэтиленовую трубу.
- Для полимерных труб указан наружный диаметр.
- Проклейку труб из сшитого полипропилена в межквартирных коридорах и в пределах квартир выполнять в защитной опрессовке. На углах подбора радиус изгиба не более 5Дн.
- При прокладке трубопроводов отопления в квартирах отступать от внутренних стен не менее 200 мм.
- Разводящие этажные трубопроводы прокладываются в стяжке пола. Минимальная высота заливки над поверхностью трубы должна быть не менее 30мм.
- При прокладке трубопроводов в стяжке пола в местах расположения разрывных соединений (фитингов) следует предусматривать их защиту обертыванием в пленку перед заливкой в стяжку пола. В клеевой состав пленки не должны входить растворители, оказывающие неблагоприятное воздействие на долговременные характеристики трубы.
- Подключение к приборам выполнено через встраивание.
- При отсутствии балконной двери в помещении, радиатор устанавливается по центру окна. В случае наличия балконной двери, радиатор крепится к стене с учетом избежания выступающего радиатора в проем балконной двери.
- В ванных комнатах устанавливаются оцинкованные приборы отопления.

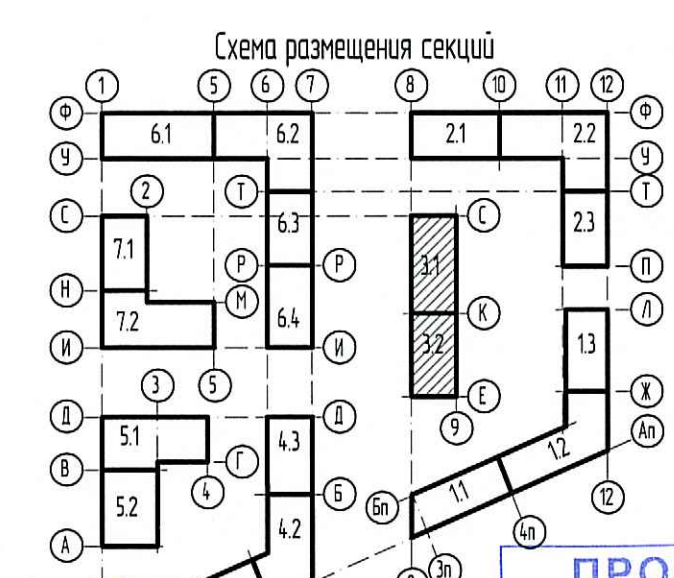

066 Специализированный завод «СОЗДАНИЕ»
В производстве
24 АВГ 2020
Должность: _____
Подпись: _____

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
18 АВГ 2020
СОТРУДНИК ТО _____

0006_18.07P-3-0B				Жилые дома со встроенными коммерческими помещениями и подземными объектами, подлежащими объекту начального образования с ДОО, дошкольным и начальной образовательной программой по адресу Санкт-Петербург, Торговая дорога, д. 17 лит. А кадастровый номер №78/31/04/1503/221		
Изм.	Кол-во	Лист	№Вак	Подп.	Дата	Статья
Разработал	Крестьянина	1			07.20	Жилый дом Секция 3.1-3.2
Проверил	Рябинин	1			07.20	
И.контр.	Сенякина	1			07.20	Отопление. План 9 этажа. Фрагменты планов на опм. 27.230

